Tlocrt

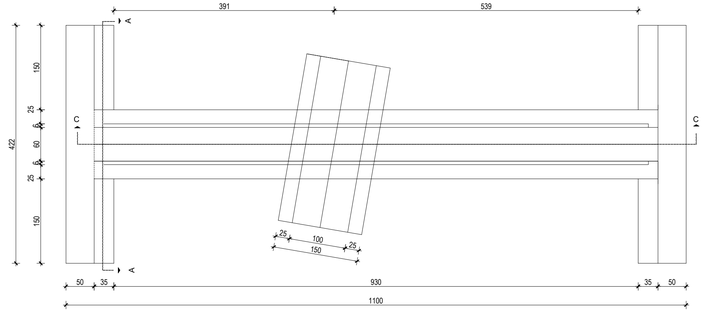

Presjek B-B

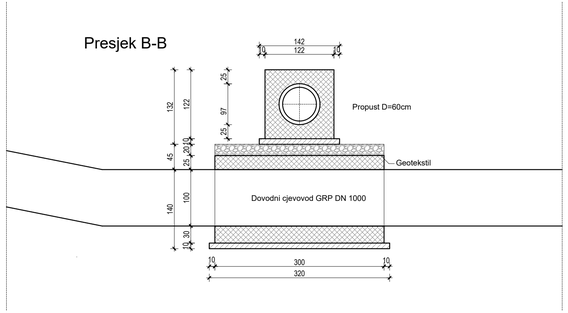

Presjek C-C

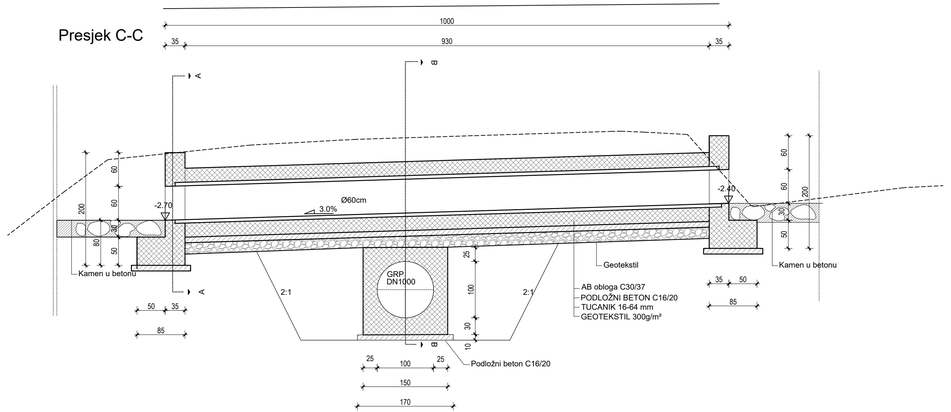

Presjek A-A

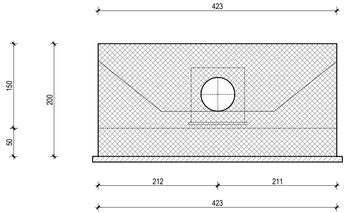

Cijevni propust

- najmanji razred tlačne čvrstoće: C30/37
- razredi izloženosti: XC4, XA2
- maksimalna nominalna veličina zrna agregata:D_{max} 32
- razred sadržaja klorida:Cl 0,20
- nazivna debljina zaštitnog sloja armature $c_{nom} = c_{min}+\Delta c_{dev}$:4,0 cm
- Usvojena nazivna debljina zaštitnog sloja cnom :5,0 cm
- armatura je rebrasta, kvalitete B500B u obliku šipki i/ili armaturnih mreža
- beton mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN EN 206:2021

Napomena:

- Za sve građevine i njihove elemente debljine elementa većeg od 45 cm potrebno je koristi **cement niske topline hidratacije**.

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d.

Investitor:
HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Projekt:
NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Građevina / Dio građevine:
SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN: ETAPA II - Faza 1
MIKROAKUMULACIJA LAĐIŠTE - mikroakumulacija, prilazna i servisna cesta, objekti na brani

Oznaka projekta:	*Razina razrade:*	*Strukovna odrednica:*	*R. br. mape:*	*R. br. sveska:*
VPB-TGP-23-0007	GLAVNI PROJEKT	GRAĐEVINSKI PROJEKT	dG7-1	2

Glavni projektant: Ante Čaleta, mag.ing.aedif.
Projektant: Domagoj Vincek, mag.ing.aedif.
Prikaz izradili: Domagoj Vincek, mag.ing.aedif.

Sadržaj prikaza:
Pregledni nacrt propusta 2

Mjesto i datum izrade:	*Br. izmjene:*	*Mjerilo:*	*Br. prikaza:*	*List:*
ZAGREB, lipanj 2025.	1	1:50	7.13	1